


Szczegół ocieplenia przewodów kanalizacji sanitarnej

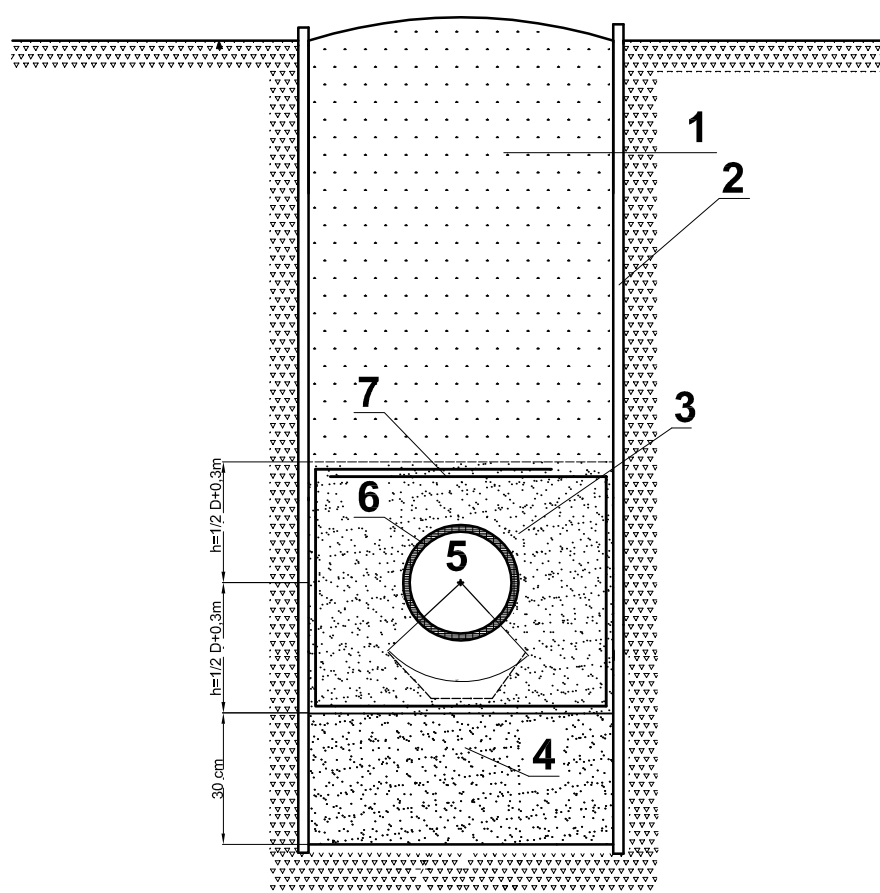

- 1 - wypełnienie
- 2 - ściana wykopu - szalunek klatkowy atestowany
- 3 - wypełnienie wokół rury, piaskiem drobnym lub średnim na wys. 30 cm ponad wierzch rury do głęb. 30 cm poniżej przewodu
- 4 - ewentualne dodatkowe wzmocnienie gruntu piasek drobny lub średni gr. 30 cm.
- 5 - projektowany rurociąg
- 6- ocieplenie przewodu łupkami ze styropianu ekstrudowanego EPS200 gr.5 cm
- 7- geowłóknina o właściwościach wzmacniających, separacyjnych, filtracyjnych